

座間の水道




座間市上下水道局




第1配水場壁画

水道水が家庭に届くまで

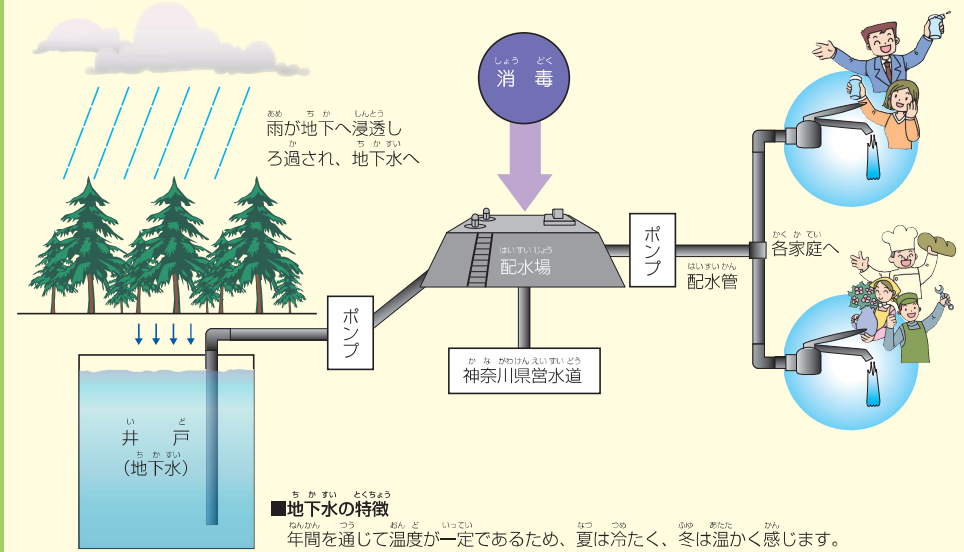


水の値段

ペットボトルの水
2L入り
1本 100円とすると

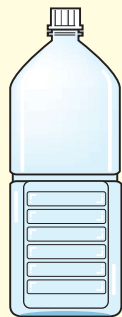

水 1 立方メートル (m³) = 1,000 リットル (L)

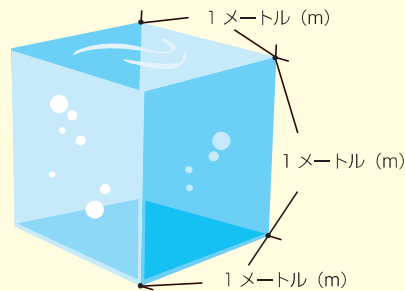

水道料金 100円分で
購入できる水道水は

約975L
(2Lのペットボトル 約488本分)



平成30年度数値

配水量について



- 1日の使用水量 約35,000 m³
プール 25m×15m×1mで約93杯分
- 1年間の使用水量 約1,250万 m³
プール 25m×15m×1mで約33,500杯分
- 1人1日平均使用水量 約260L

水質について

定期的に52項目の水質検査を行っています。

※主な検査項目
大腸菌・カドミウム・水銀・トリクロロエチレン等

市の水道では、水道法で定められた消毒を行うため、各配水場において次亜塩素酸ナトリウムを約0.4mg/L注入しています。
(蛇口をひねった時に出る水道水の塩素濃度が0.1mg/L以上となるようにしています)

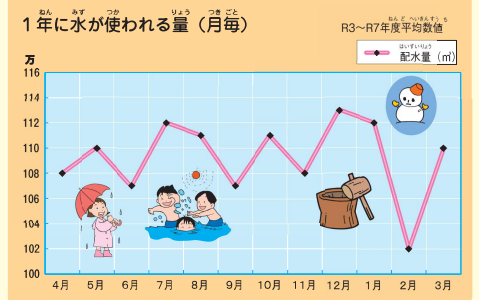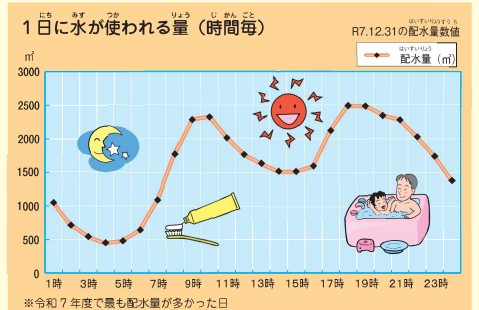

水道施設のあらまし

非常用飲料水貯水槽 概略図



貯水槽

非常用飲料水貯水槽 施設所在地一覧

令和8年4月現在

No.	施設名	所在地
①	県立座間谷戸山公園	入谷東 1-6-1
②	東原小学校	東原 2-6-1
③	座間小学校	座間 2-3133
④	相模中学校	相模が丘 6-35-1
⑤	入谷小学校	入谷西 5-8-1
⑥	相模野小学校	広野台 1-41-1
⑦	東中学校	ひばりが丘 5-57-1
⑧	栗原中学校	栗原中央 6-4-1
⑨	南中学校	南栗原 3-8-1
⑩	相模が丘小学校	相模が丘 3-1-1
⑪	立野台小学校	立野台 1-1-3
⑫	座間中学校	緑ヶ丘 4-6-10
⑬	栗原小学校	栗原中央 6-8-1
⑭	旭小学校	ひばりが丘 5-43-1
⑮	西中学校	座間 2-1230
⑯	ひばりが丘小学校	ひばりが丘 4-4-1
⑰	相武台東小学校	栗原 1302



市内水道施設をコントロールする四ツ谷配水管理所



第1配水場



羽根沢受水場

水道施設

主な配水区域
第1配水場
第2配水場
相模が丘配水場



相模が丘地域の配水を担っている相模が丘配水場



東原水源ポンプ所



しずくの水源地
主力水源である
第1水源のポンプ施設



みんなの家には、どの配水場から
水が配られているのかな？

